



# STANDARD DETAILS FOR REINFORCE CONCRETE

## 8. มาตรฐานเหล็กเสริมคาน

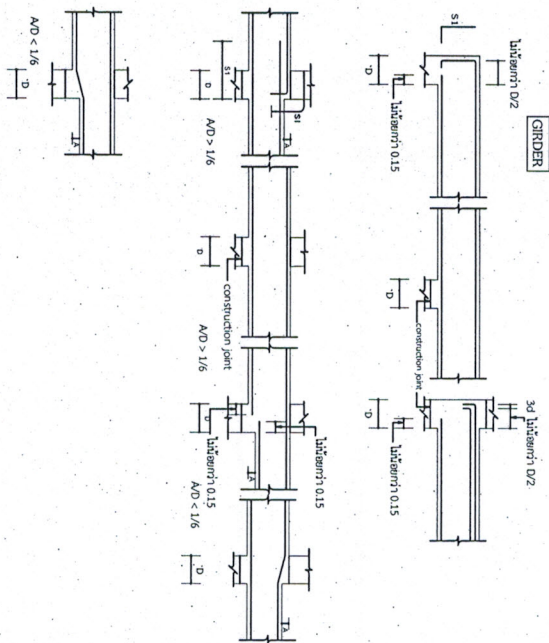


## 9. มาตรฐานเหล็กเสริมพื้นคาน

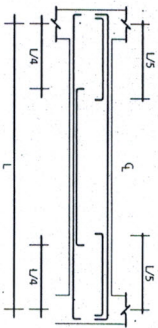

## 10. เหล็กเสริมรอบตัวพื้นคาน

### REINFORCEMENT FOR SLAB OPENING

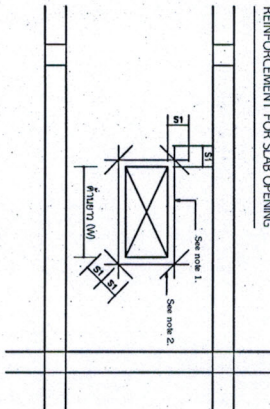

### NOTE


W. m.	SIDE REINFORCEMENT
0.15-0.40	2.0812
0.40-0.80	2.0816

1. DIAGONAL BARS 2.0812
2. DIAGONAL BARS 2.0812
3. SI W. DIAGONAL 0.30 DI. DIAGONAL BAR
4. 8.0812 DIAGONAL 0.15 x 0.15 DIAGONAL REINFORCEMENT

	h < 0.10	h > 0.10
DIAGONAL BARS	4.0812	8.0812
CLOSED STRIPS	2.0812	2.0812
HORIZONTAL BARS		4.0812
UPPER AND LOWER STRIPS		4.889

### หมายเหตุ


1. ถ้า h เท่ากับ 0.10 ให้ใช้เหล็กเสริมตามข้อ 1
2. DIAGONAL BARS AND HORIZONTAL BARS ให้ใช้เหล็กเสริมตามข้อ 2
3. มาตรฐานเหล็กเสริม





### มาตรฐานเหล็กเสริม

1. หักเหล็กเสริมตามข้อ 1
2. หักเหล็กเสริมตามข้อ 2
3. หักเหล็กเสริมตามข้อ 3




	อนุมัติ นายวิชาญ วัฒนศิริกุล 5/11/2564	อนุมัติ นายวิชาญ วัฒนศิริกุล 5/11/2564
อนุมัติ นายวิชาญ วัฒนศิริกุล 5/11/2564	อนุมัติ นายวิชาญ วัฒนศิริกุล 5/11/2564	อนุมัติ นายวิชาญ วัฒนศิริกุล 5/11/2564

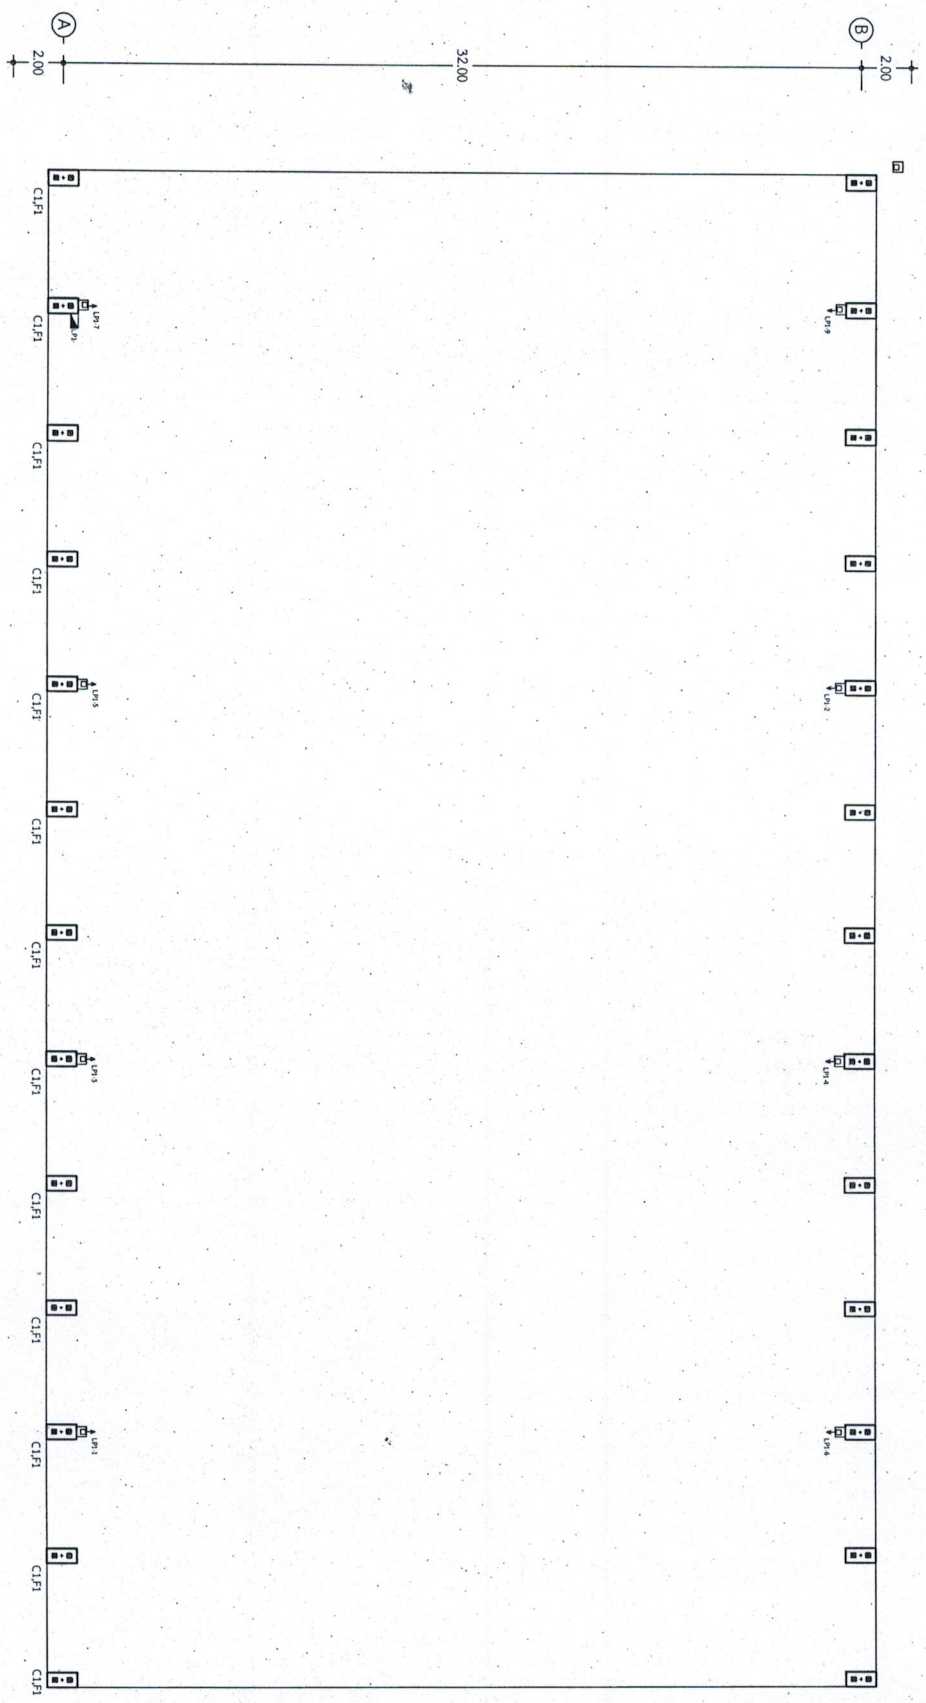

SCALE 1:150



		วันที่อนุมัติ: _____ อนุมัติ: _____	
วัตถุประสงค์ (Purpose)	วัตถุประสงค์ (Purpose)	อนุมัติ (Approved)	อนุมัติ (Approved)
อนุมัติ (Approved)	อนุมัติ (Approved)	อนุมัติ (Approved)	อนุมัติ (Approved)
อนุมัติ (Approved)	อนุมัติ (Approved)	อนุมัติ (Approved)	อนุมัติ (Approved)